

D	Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété de Schneider Electric High Voltage SA, et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert désaîmés - débroschés - toutes sauts coupées.	C
---	--	---

D

CASINO St André de CUBZAC

Architecture Monitoring

M GUILLET

01	31.05.11	Répartition Array box					
00	21.03.11	Emission Originelle					
Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.

Casino St André de Cubzac Architecture Monitoring



No Document / File No : 02 985 567		Variante : /
Project : Green Yellow	Rev. 01	Folio : Page Garde

COMMENTAIRES

- 1 – Pour respecter les recommandations Casino concernant les capteurs des tests de performance (raccordement sur des PTR différents), un de ces jeux de capteurs sera raccordé sur un PTR d'ombrières
- 2 – Les pièces d'adaptation pour la pose et le supportage des capteurs ne sont pas de notre fourniture
- 3 – Les adresses Mdbus Standards sont: S48: @1, PM810: @10, PM9C: @11 (@ 9 si second PM9), Sepam 10: @de 12 à 14, T20: @de 15 à 19, Varset: @20, Panneau affichage: @50
- 4 – Array Box (AB) utilisé dans le logiciel et Boîtes de jonction (BJ) utilisé dans les autres documents sont 2 termes équivalents.

Légende

- E/S ANA ou TOR
- RS485
- RS232
- Ethernet Cuivre
- Ethernet optique
-  Capteurs
-  Mesure de Temp
-  Capteur de perf

Configuration modbus RTU

Vitesse : 9600 Bauds

Parité : pair

Bit de stop :1

Pas de contrôle de flux

Les adresses sont en nombre décimal

REVISIONS

Rev 00 : Emission originelle

Rev 01 : Précision type de câble RS485, liaison UPS sur Com2, répartition des array box

01	31.05.11	Répartition Array box					
00	21.03.11	Emission Originelle					
Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.

Commentaires

Casino St André de Cubzac
Architecture Monitoring



No Document / File No :

02 985 567


Project :


Green Yellow

Variante :

/

Rev.	Folio :
01	Commenta res

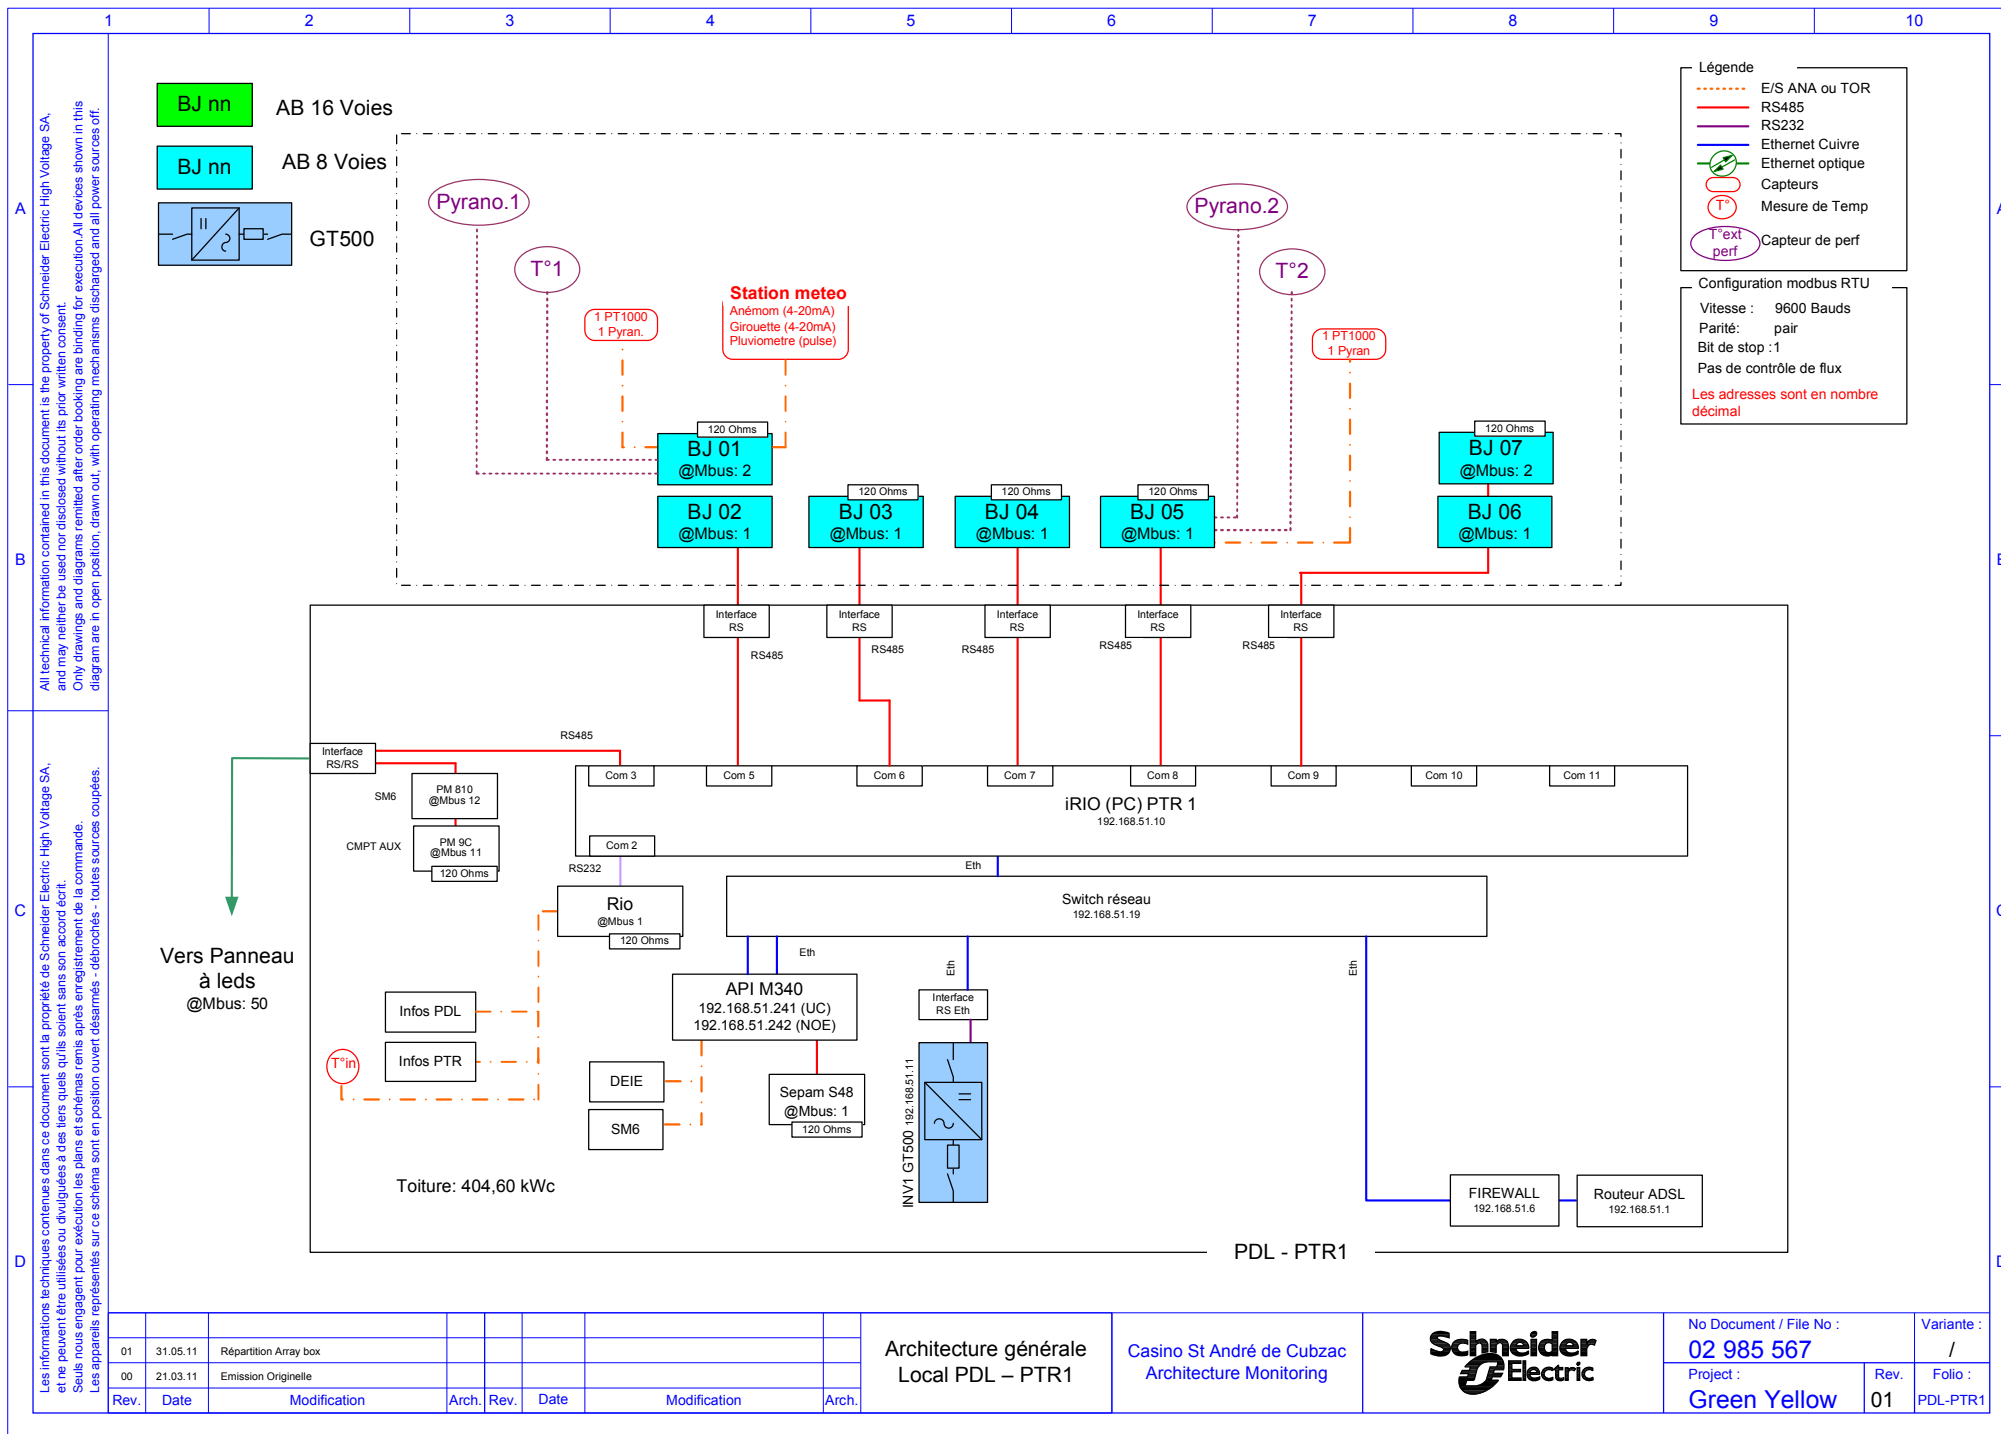

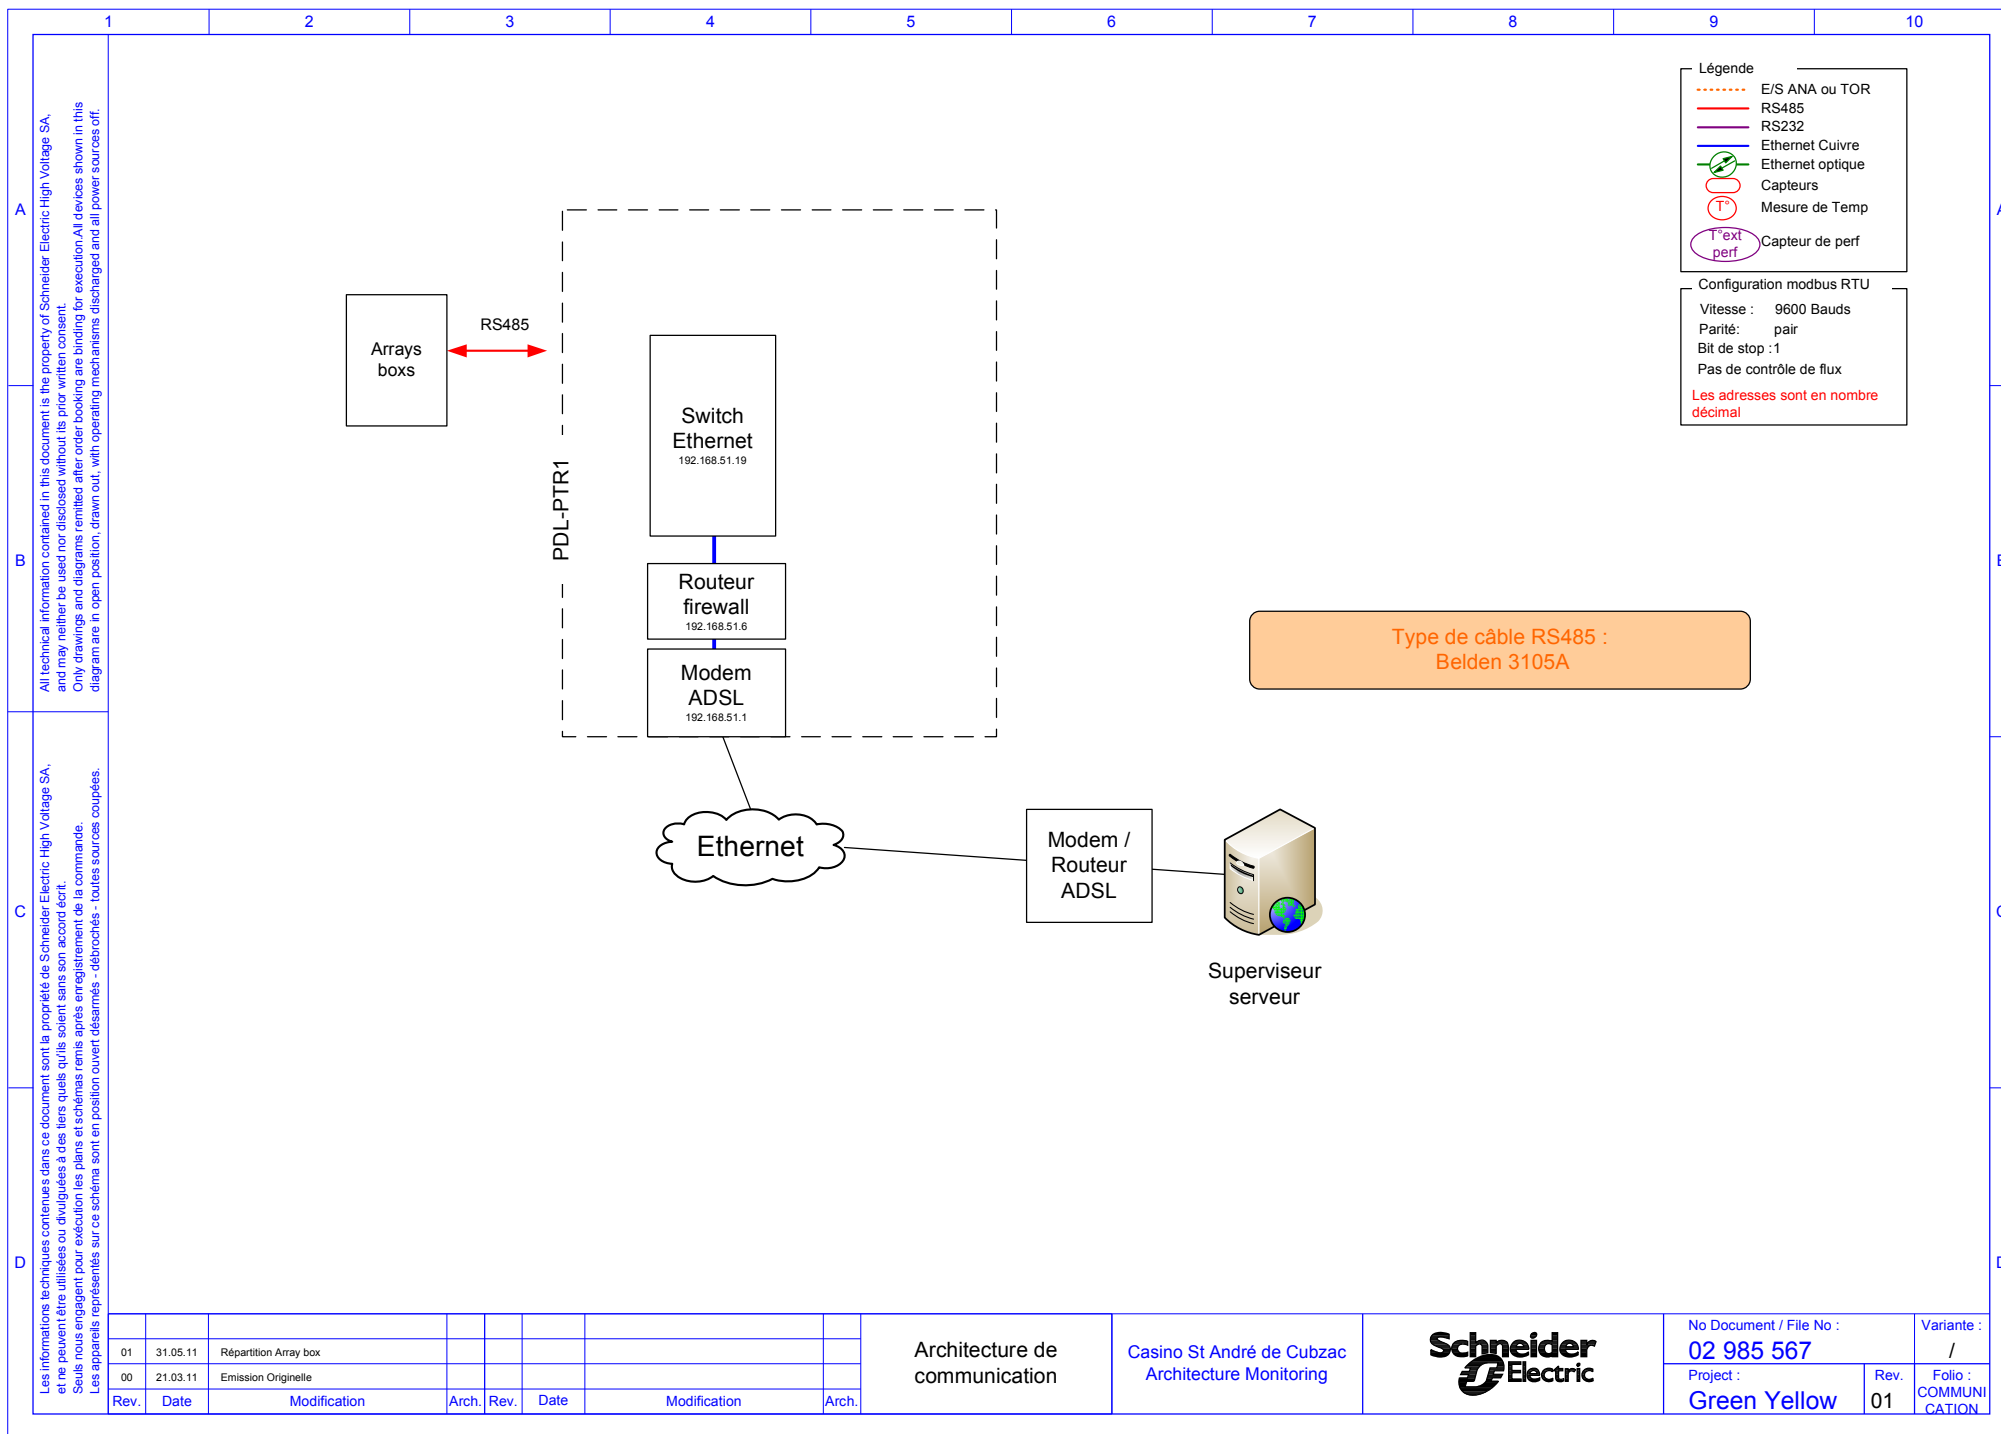

D

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété de Schneider Electric High Voltage SA, et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit.
Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande.
Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte désarmés - débouchés - toutes sources coupées.

D

01	31.05.11	Répartition Array box					
00	21.03.11	Emission Originelle					
Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.

Architecture de communication

Casino St André de Cubzac
Architecture Monitoring

Schneider Electric

No Document / File No :
02 985 567

Project :
Green Yellow

Rev. 01

Folio :
COMMUNICATION

