



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
A	CASINO HYERES Architecture Monitoring M GUILLET										A										
B											B										
C											C										
D											D										
All technical information contained in this document is the property of Schneider Electric High Voltage SA, and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.																					
Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété de Schneider Electric High Voltage SA, et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte désarmés - débrouillés - toutes sources coupées.																					
C	21.03.11	Modifications adresses IP																			
B	08.02.11	Affectation Arrays Boxes																			
A	04.01.11	Emission originale		D	10.06.11	modifs BJ 07, 08, 09															
Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.														
								Casino Hyeres Architecture Monitoring													
								No Document / File No : 02 983 669		Variante : /											
								Project : Green Yellow		Rev. D Folio : Page Garde											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																
A	COMMENTAIRES 1 – Pour Hyères, 1 seul PDL – PTR donc tous les capteurs pour les tests de performance sont connectés sur ce poste 2 – Les pièces d'adaptation pour la pose des capteurs et leur supportage ne sont pas de notre fourniture 3 – Les adresses Mdbus Standards sont: S48: @1, PM810: @10, PM9C: @11 (@ 9 si second PM9), Sepam 10: @de 12 à 14, T20: @de 15 à 19, Varset: @20, Panneau affichage: @50 4 – Array Box (AB) utilisé dans le logiciel et Boites de jonction (BJ) utilisé dans les autres documents sont 2 termes équivalents. 5 – Switch 8 ports RJ45 sans FO (TCS ESM 083F23F0) Type de câble RS485 : Belden 3105A										A																																																															
B	REVISIONS Rev A: Les implantations des capteurs (météo, irradiances, températures) ne sont données qu'à titre indicatif. Les numéros des array box seront définis dans une version ultérieure Rev B: Affectation des array boxes sur les ports de communication et tableau de correspondance entre appellations client et appellations monitoring Rev C: modifications adresses IP Rev D: Précision type de cable RS485, modification ordre des BJ 07, 08, 09 sur liaison RS										B																																																															
C	Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété de Schneider Electric High Voltage SA, et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte désarmés - débroschés - toutes sources coupées.										C																																																															
D	<table><tr><td>C</td><td>21.03.11</td><td>Modifications adresses IP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>08.02.11</td><td>Affectation Arrays Boxes</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>04.01.11</td><td>Emission originale</td><td></td><td>D</td><td>10.06.11</td><td>modifs BJ 07, 08, 09</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rev.</td><td>Date</td><td>Modification</td><td>Arch.</td><td>Rev.</td><td>Date</td><td>Modification</td><td>Arch.</td><td colspan="3">Commentaires</td><td>Casino Hyeres Architecture Monitoring</td><td></td><td>No Document / File No : 02 983 669</td><td>Variante : /</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Project : Green Yellow</td><td>Rev. D</td><td>Folio : Commentaires</td></tr></table>										C	21.03.11	Modifications adresses IP									B	08.02.11	Affectation Arrays Boxes									A	04.01.11	Emission originale		D	10.06.11	modifs BJ 07, 08, 09					Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.	Commentaires			Casino Hyeres Architecture Monitoring		No Document / File No : 02 983 669	Variante : /													Project : Green Yellow	Rev. D	Folio : Commentaires	D
C	21.03.11	Modifications adresses IP																																																																								
B	08.02.11	Affectation Arrays Boxes																																																																								
A	04.01.11	Emission originale		D	10.06.11	modifs BJ 07, 08, 09																																																																				
Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.	Commentaires			Casino Hyeres Architecture Monitoring		No Document / File No : 02 983 669	Variante : /																																																												
												Project : Green Yellow	Rev. D	Folio : Commentaires																																																												

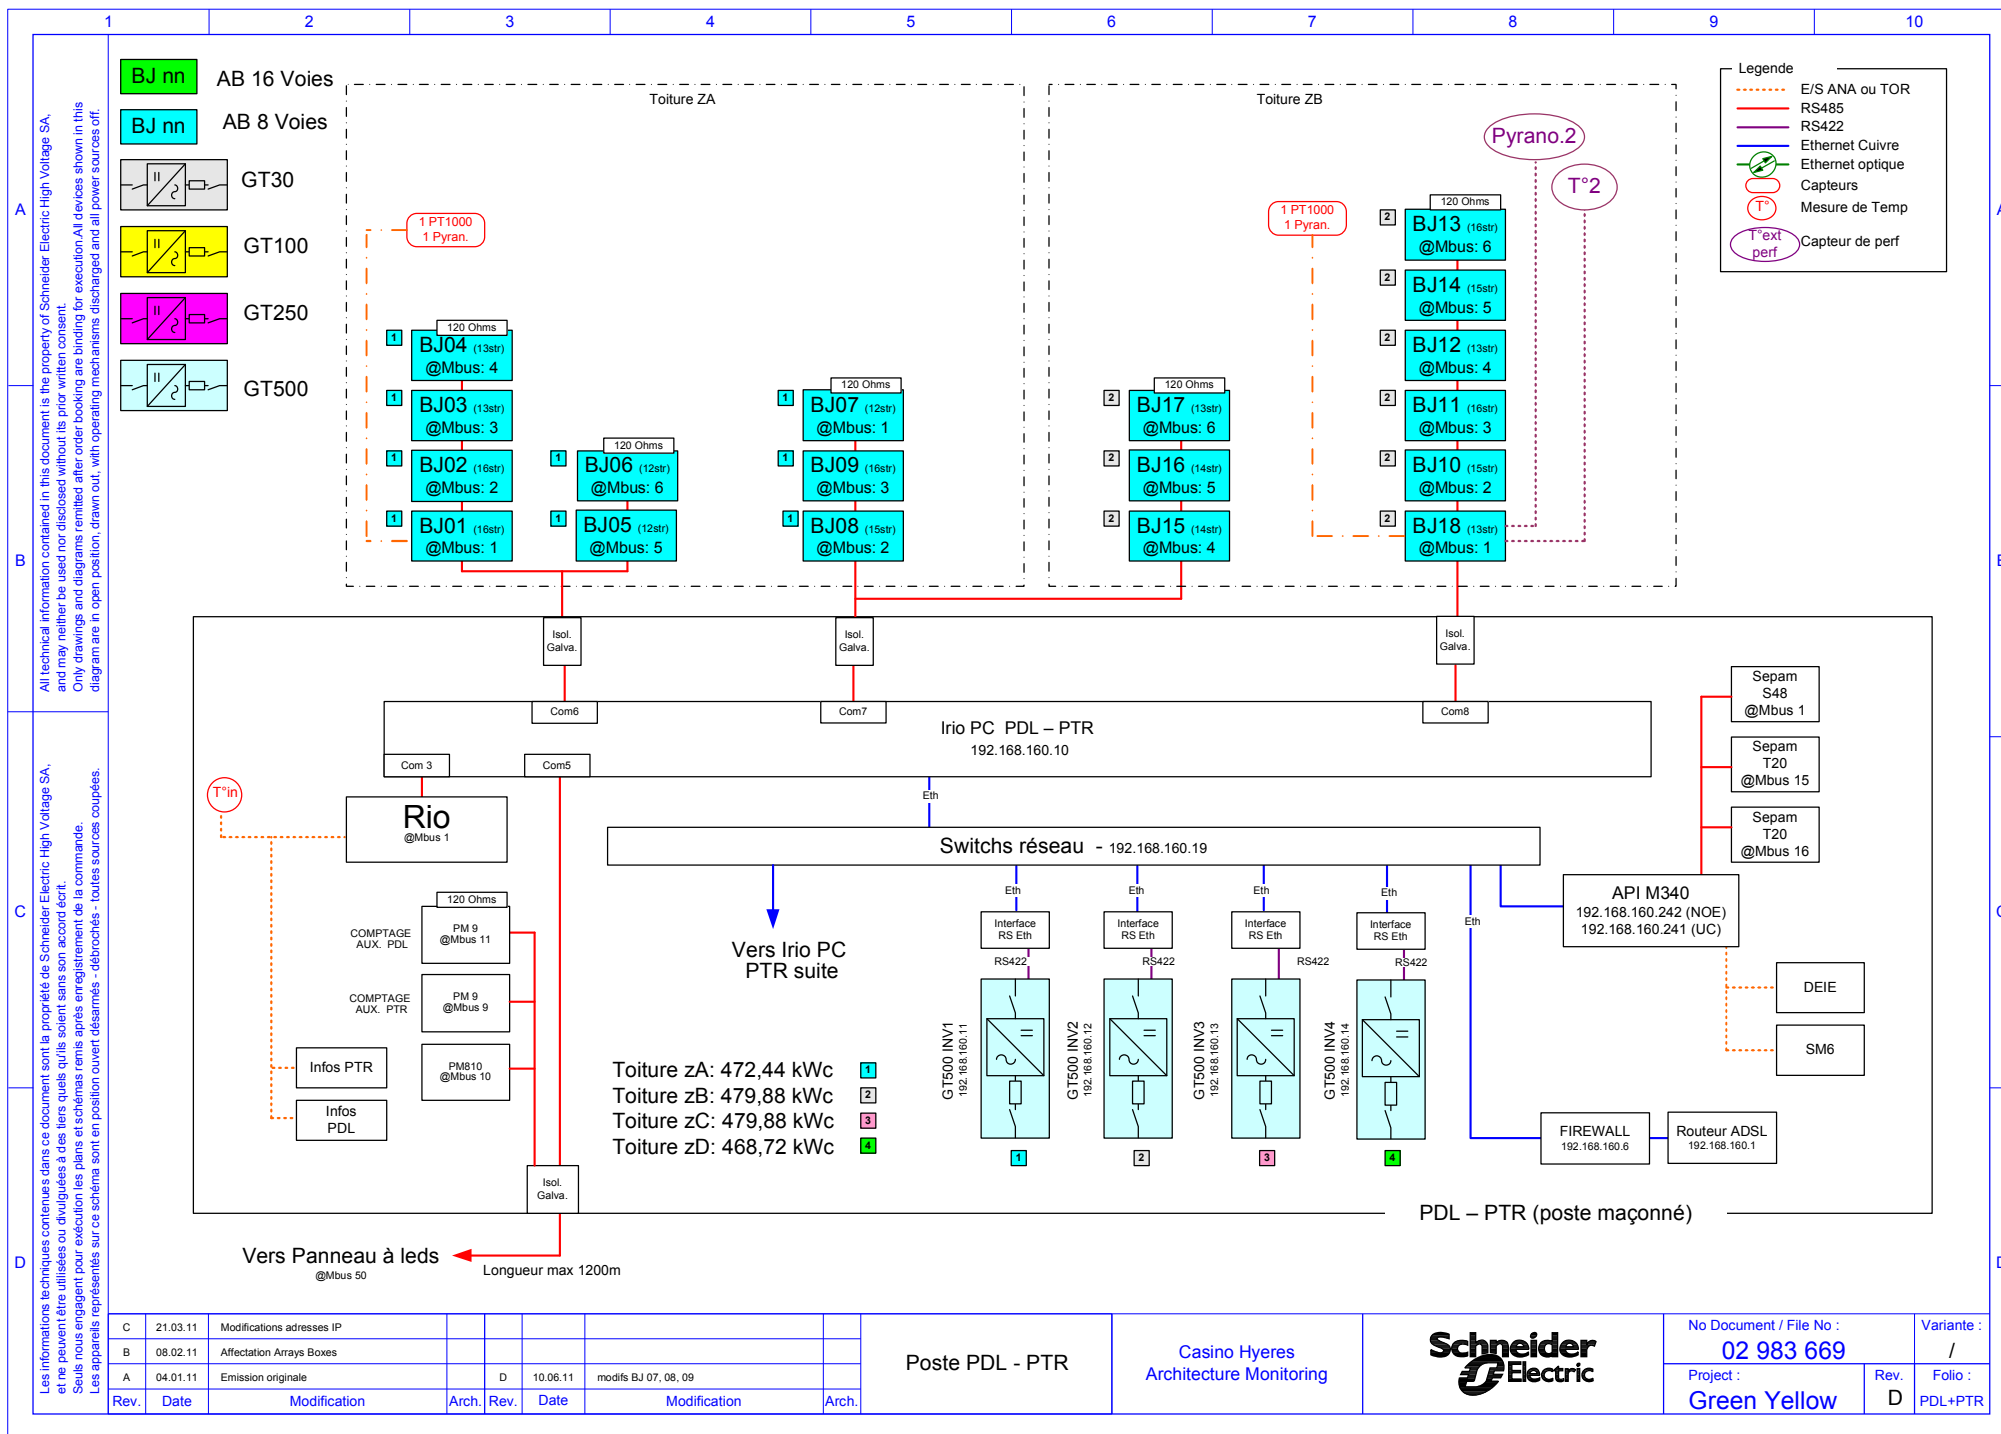

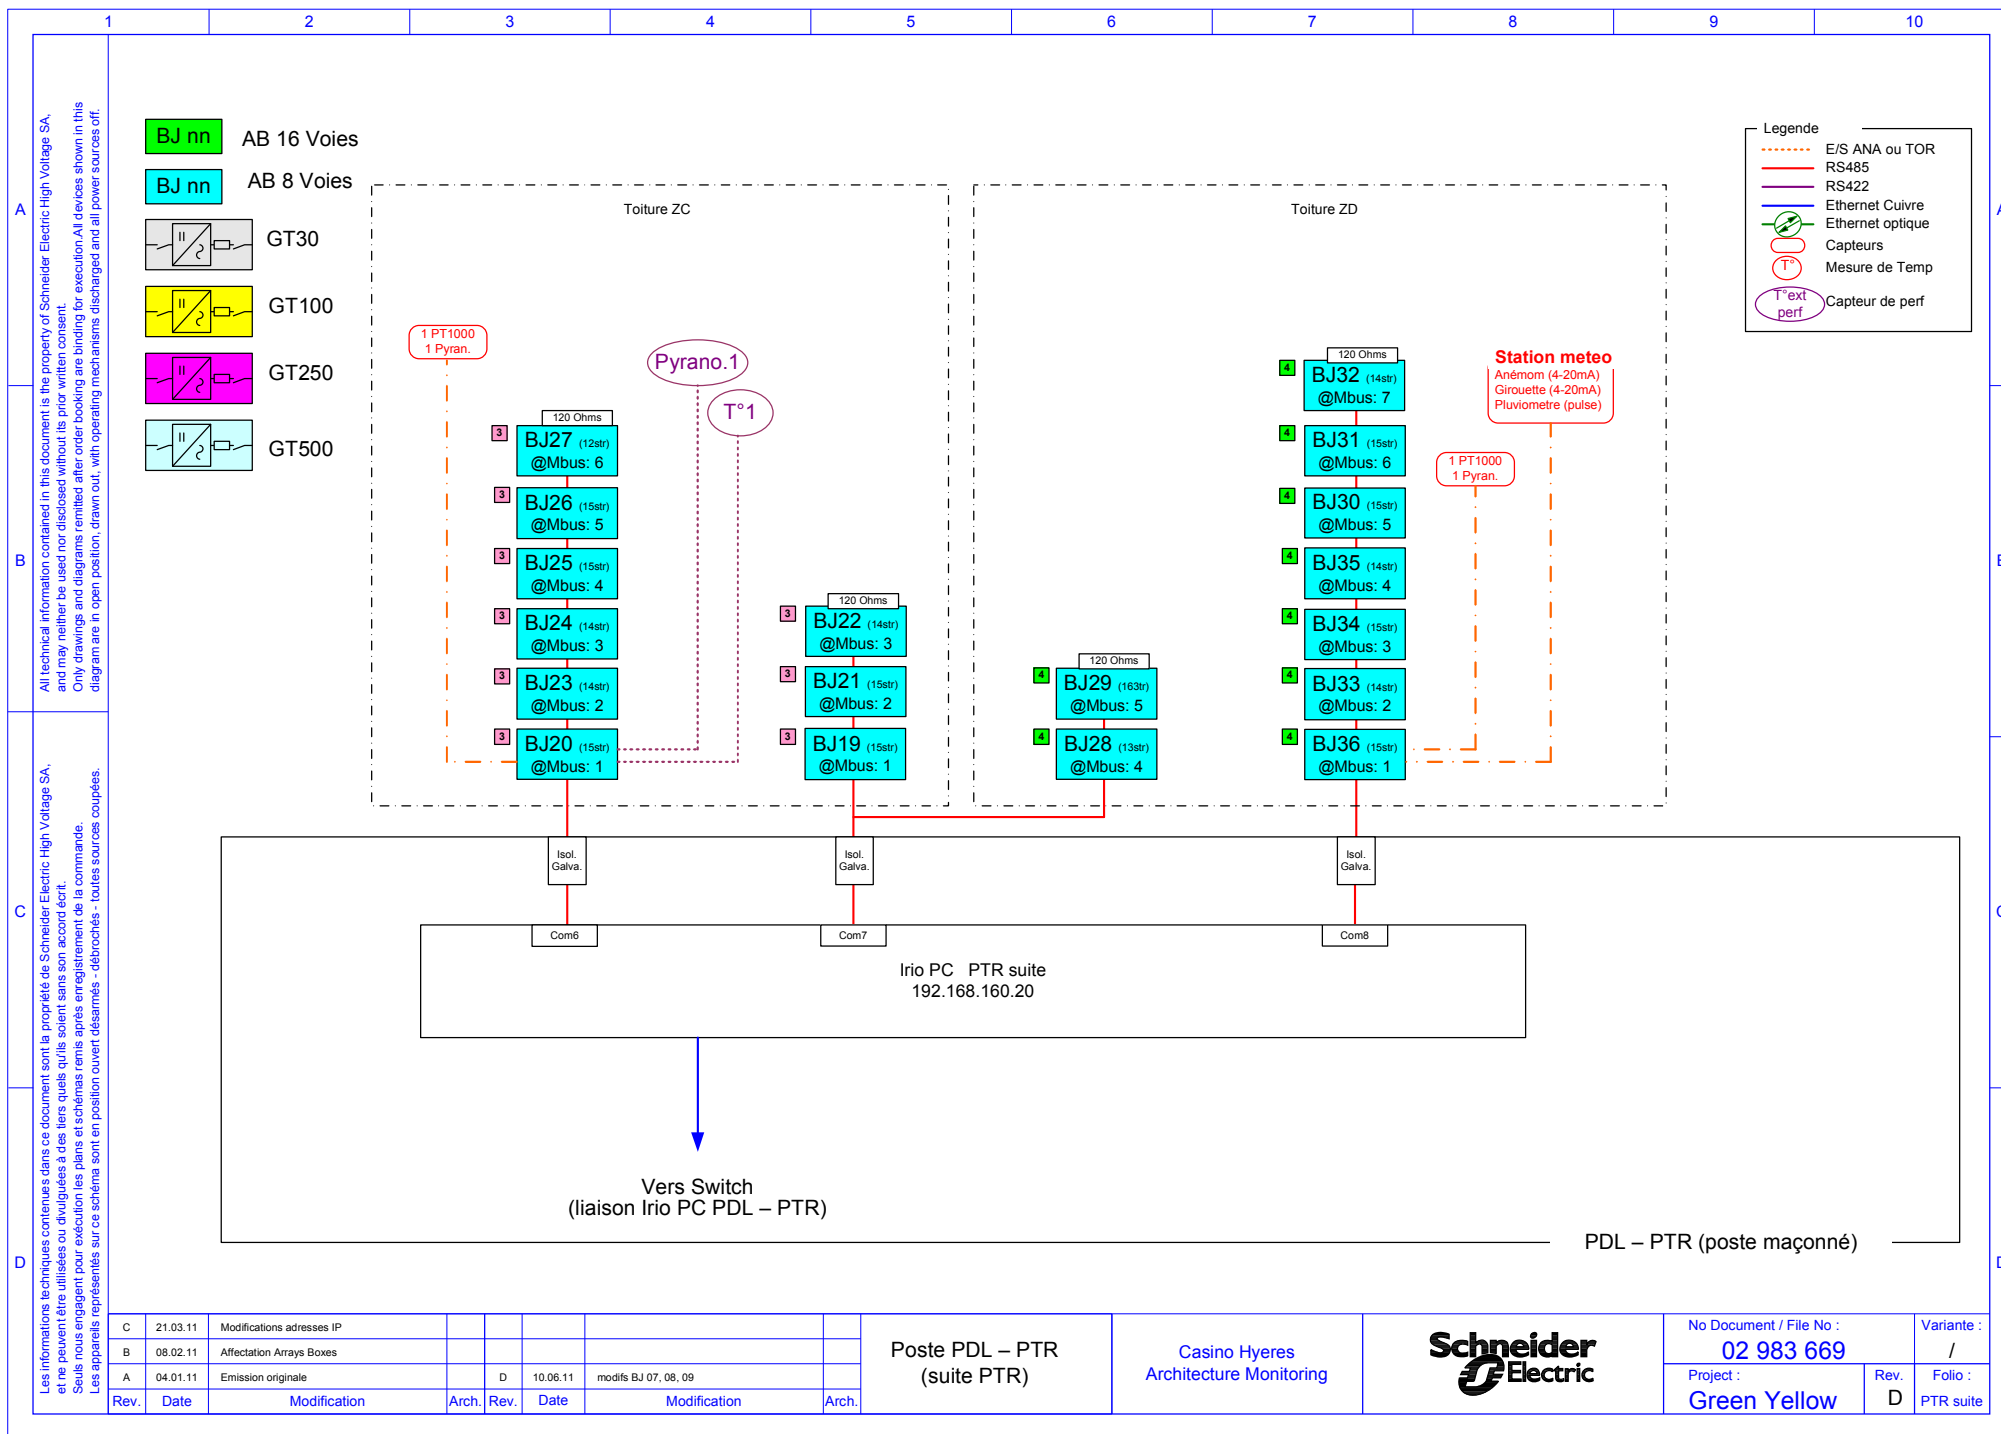

All technical information contained in this document is the property of Schneider Electric High Voltage SA, and may neither be used nor disclosed without its prior written consent.
Only drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété de Schneider Electric High Voltage SA, et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit.
Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande.
Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte désarmés - débrosés - toutes sources coupées.

