

D	Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété de Schneider Electric High Voltage SA, et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouvert désarmés - débrochés - toutes sources coupées.	C
---	---	---

D

Légende

- E/S ANA ou TOR
- RS485
- RS422
-  Ethernet Cuivre
-  Ethernet optique
-  Capteurs
-  Mesure de Temp
-  Capteur de perf

Configuration modbus RTU

Vitesse : 9600 Bauds

Parité: pair

Bit de stop :1

Pas de contrôle de flux

Les adresses sont en nombre décimal

CASINO NARBONNE

Architecture Monitoring

M GUILLET

C	22.11.10	Ordre des array box suite rem client		E	22.04.11	Déplacement capteurs météo	
B	08.11.10	Rajout adresses MBUS et IP, numéros AB		D	21.03.11	Modification adresses IP	
A	24.08.10	Edition originale		C1	03.03.11	Définition Fibres Optiques	
Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.

Casino Narbonne Architecture Monitoring



No Document / File No : 02 983 668		Variante : /
Project : Green Yellow	Rev. E	Folio : Page Garde

COMMENTAIRES

- 1 – Pour respecter les recommandations Casino concernant les capteurs des tests de performance (raccordement sur des PTR différents), un de ces jours de capteurs sera raccordé sur un PTR d'ombrières
- 2 – Les pièces d'adaptation pour la pose et le supportage des capteurs ne sont pas de notre fourniture
- 3 – Les adresses Mdbus Standards sont: S48: @1, PM810: @10, PM9C: @11 (@ 9 si second PM9), Sepam 10: @de 12 à 14, T20: @de 15 à 19, Varset: @20, Panneau affichage: @50

Légende

- E/S ANA ou TOR
- RS485
- RS422
- Ethernet Cuivre
- Ethernet optique
- Capteurs
- Mesure de Temp
- Text perf
- Capteur de perf

Configuration modbus RTU

Vitesse : 9600 Bauds
Parité: pair
Bit de stop :1
Pas de contrôle de flux

Les adresses sont en nombre décimal

REVISIONS

- Rev A:** Les implantations des capteurs (météo, irradiances, températures) ne sont données qu'à titre indicatif.
Les numéros des array box seront définis dans une version ultérieure
- Rev B:** Numérotation des Array Box, adresses IP, suppression des températures extérieur des postes et projet d'implantation des sondes
- Rev C:** Modification de l'ordre de raccordement des AB sur les réseaux RS485 suite à commentaire client
ATTENTION: L'ordre des AB est celui de leur raccordement sur le réseau RS485 (pas de Té ou de déviation) avec une résistance de ligne sur la dernière (**pas de rebouclage sur un réseau MDBUS RS485**)
- Rev C1:** définition des Fibres Optiques
- Rev D:** Modification des adresses IP
- Rev E:** Déplacement de la station météo de la BJ13 (PTR3 ombrières) vers la BJ4 (PDL-PTR1 toiture)


C	22.11.10	Ordre des array box suite rem client		E	22.04.11	Déplacement capteurs météo	
B	08.11.10	Rajout adresses MBus et IP, numéros AB		D	21.03.11	Modification adresses IP	
A	24.08.10	Edition originale		C1	03.03.11	Définition Fibres Optiques	
Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.


Commentaires

Casino Narbonne
Architecture Monitoring



No Document / File No : 02 983 668		Variante : /	
Project : Green Yellow	Rev. E	Folio : Commentai res	

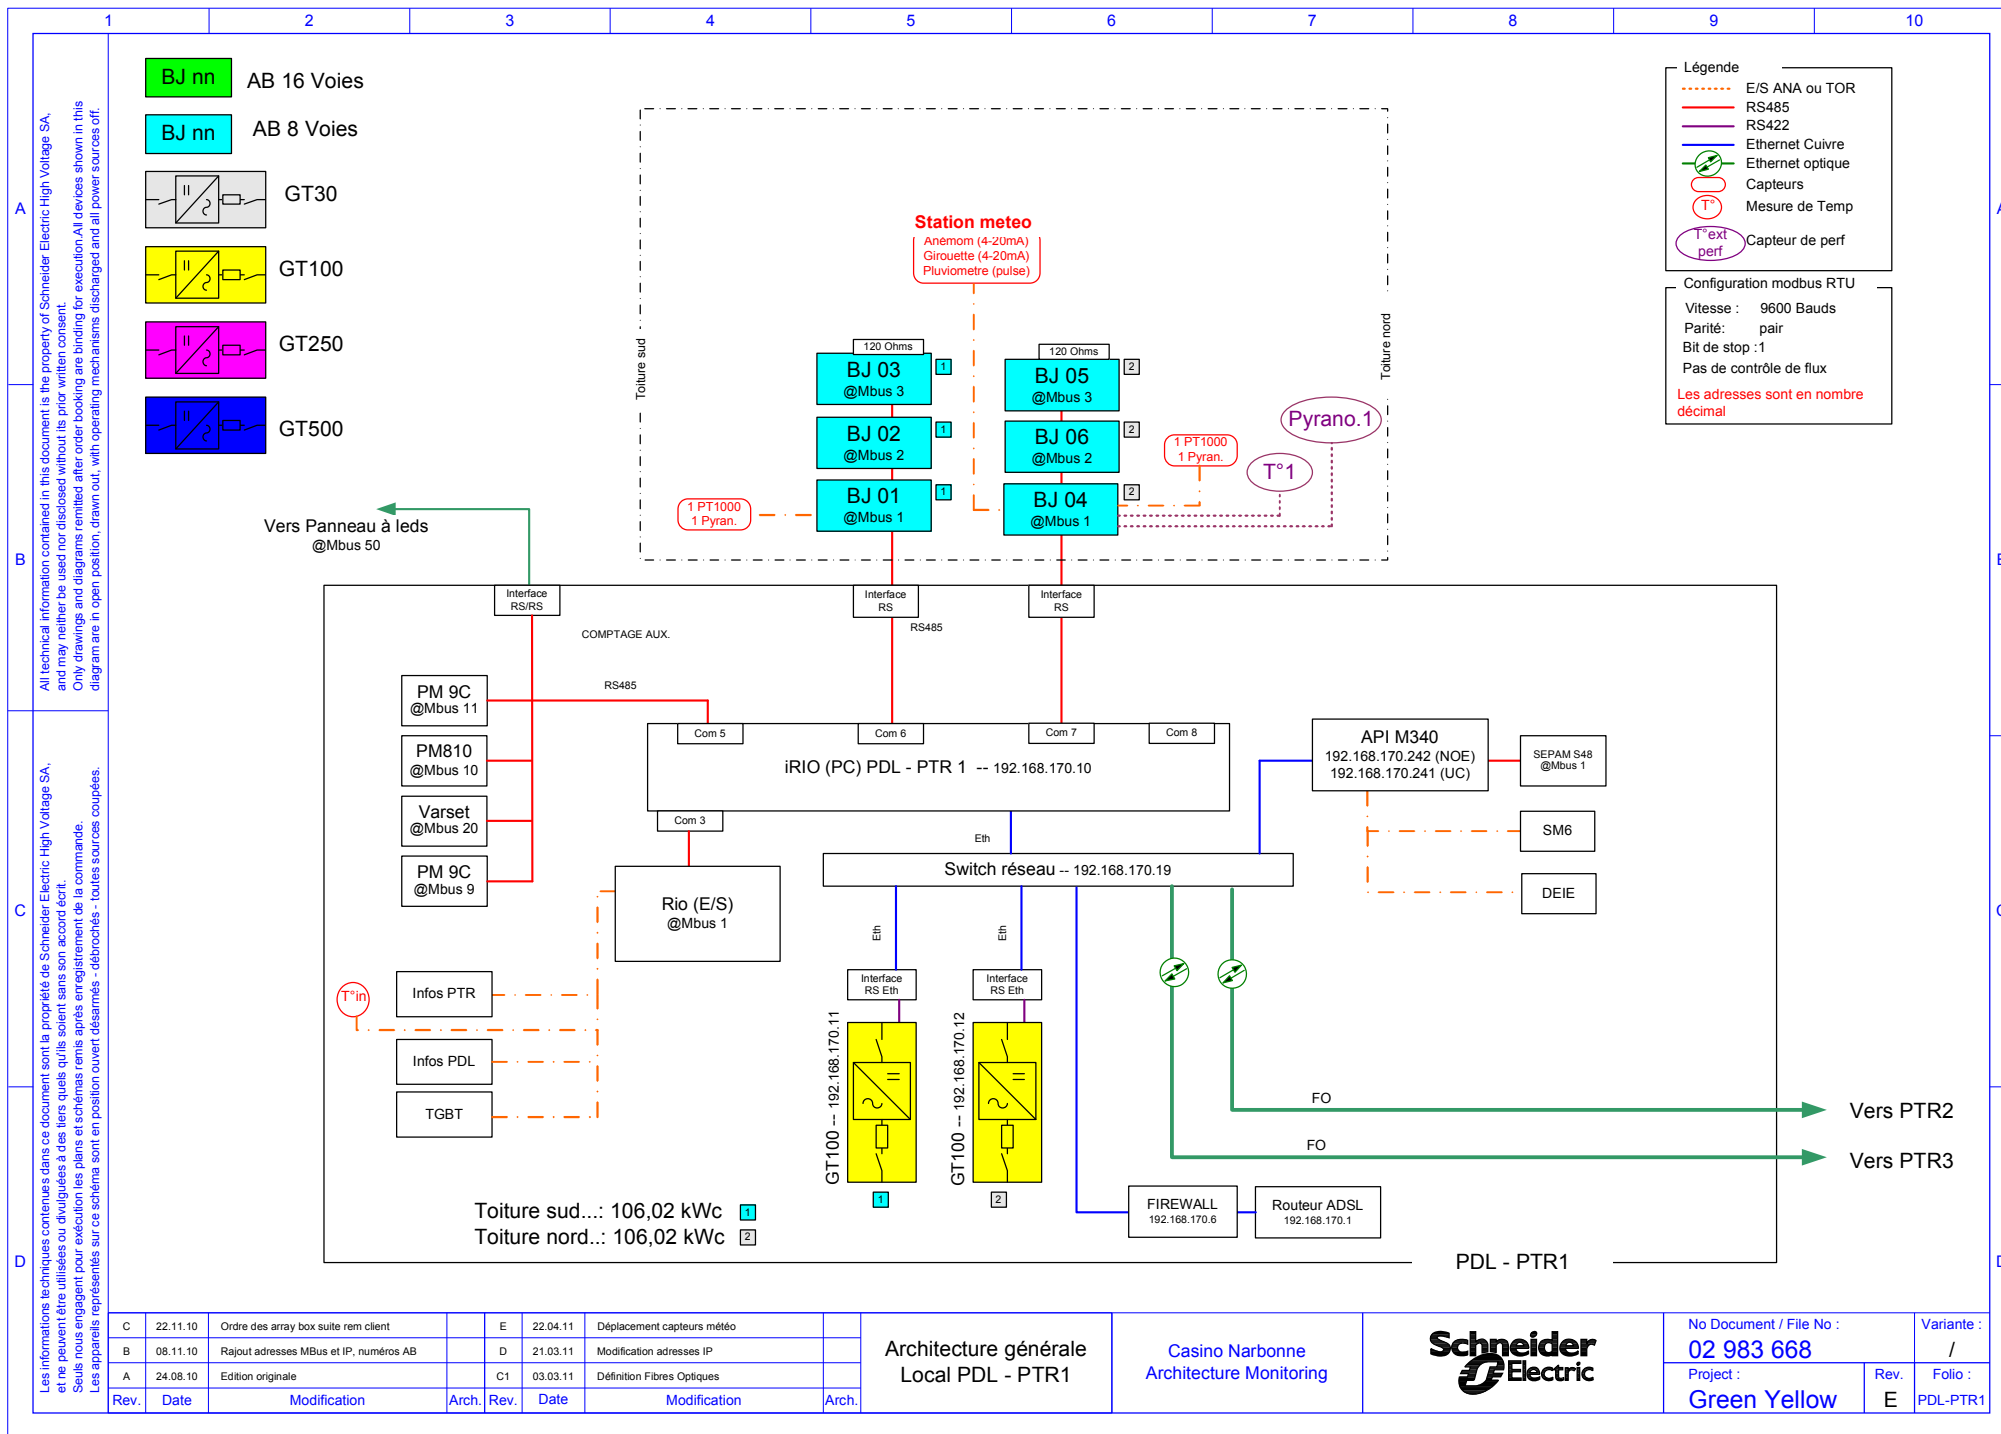

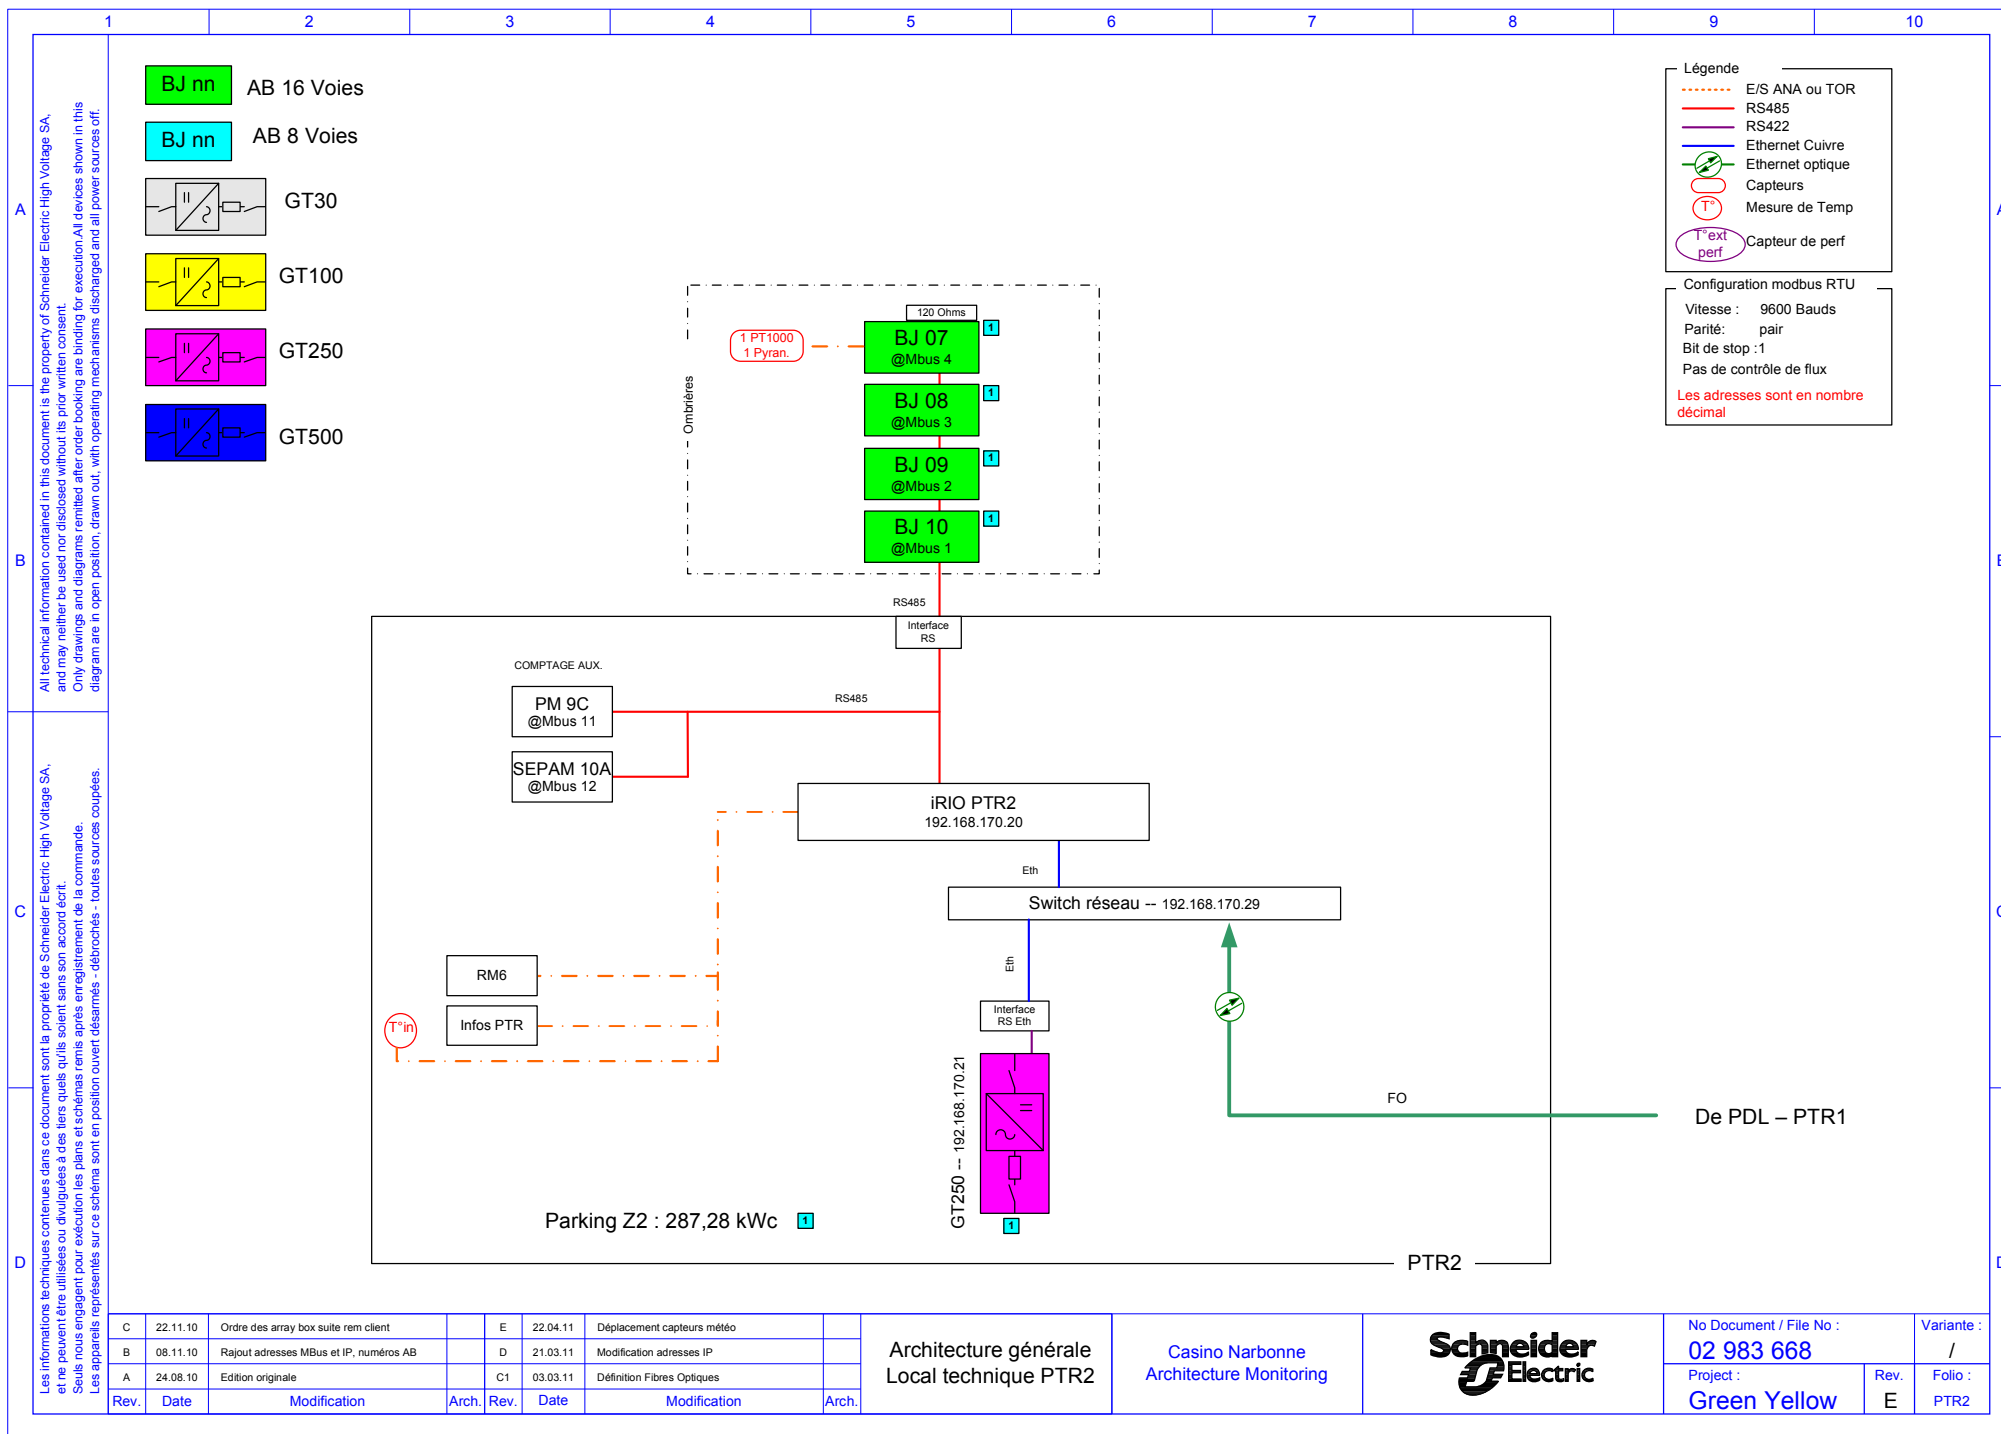

C	22.11.10	Ordre des array box suite rem client	E	22.04.11	Déplacement capteurs météo
B	08.11.10	Rajout adresses Mbus et IP, numéros AB	D	21.03.11	Modification adresses IP
A	24.08.10	Edition originale	C1	03.03.11	Définition Fibres Optiques

Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.
------	------	--------------	-------	------	------	--------------	-------


Architecture générale

Local technique PTR2

Casino Narbonne

Architecture Monitoring

No Document / File No :	Variante :
02 983 668	/
Project :	Rev. Folio :
Green Yellow	E PTR2

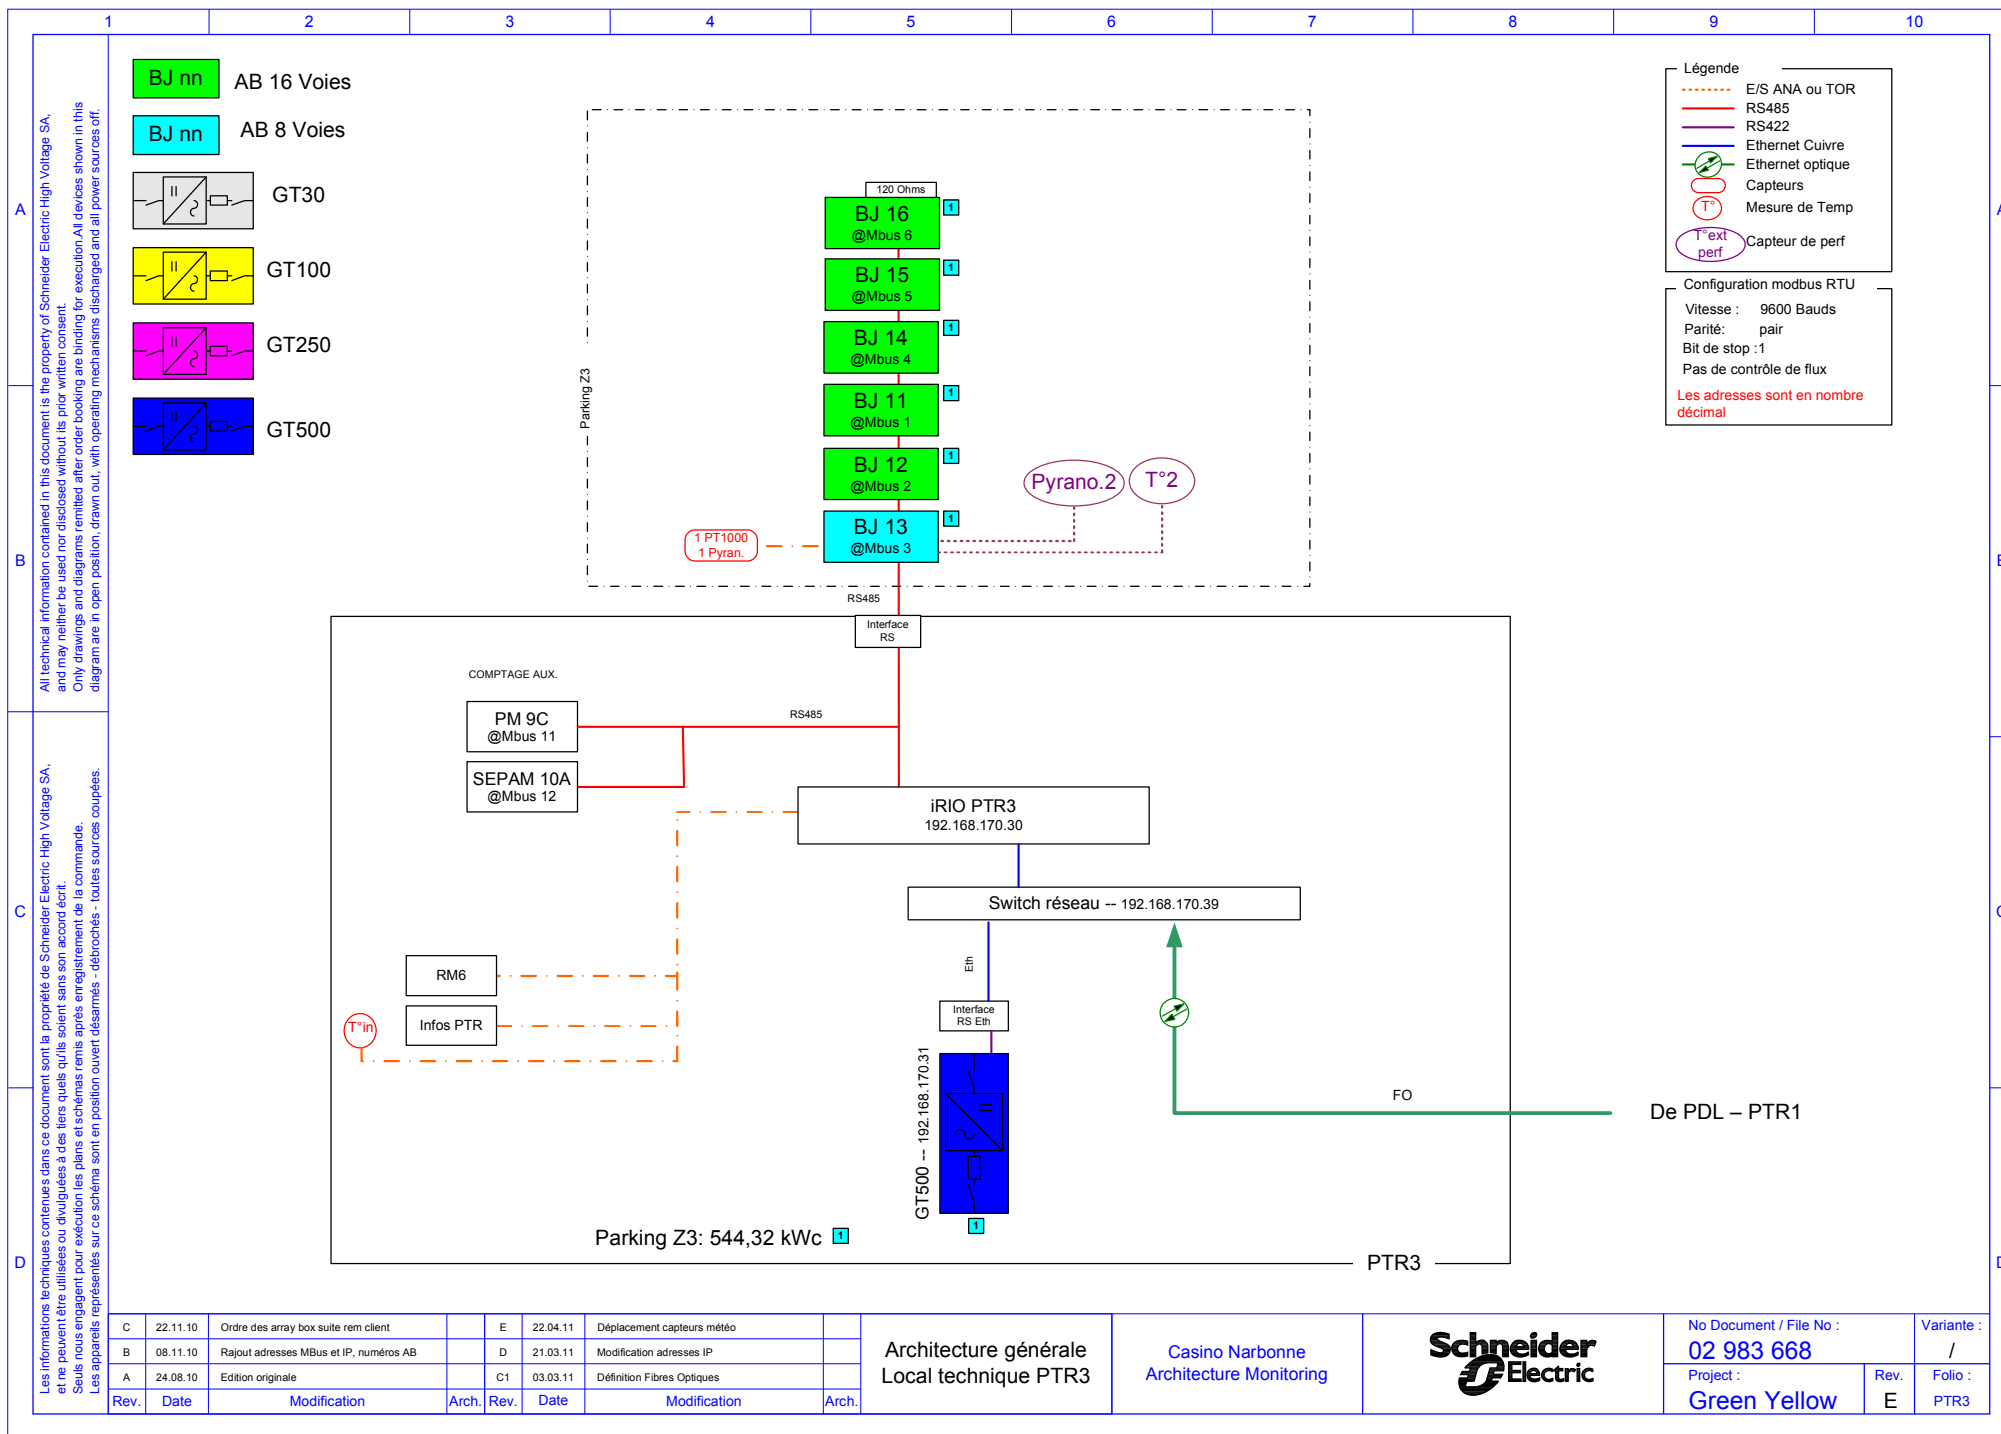

All technical information contained in this document is the property of Schneider Electric High Voltage SA, and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété de Schneider Electric High Voltage SA, et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte désarmés - débroschés - toutes sources coupées.

A

B

C

D

