

D

D

No Document / File No : 02 985 559		Variante : /
Project : Green Yellow	Rev. 02	Folio : Page Garde

COMMENTAIRES

- 1 – Pour respecter les recommandations Casino concernant les capteurs des tests de performance (raccordement sur des PTR différents), un de ces jeux de capteurs sera raccordé sur un PTR d'ombrières
- 2 – Les pièces d'adaptation pour la pose et le supportage des capteurs ne sont pas de notre fourniture
- 3 – Les adresses Mbus Standards sont: S48: @1, PM810: @10, PM9C: @11 (@ 9 si second PM9), Sepam 10: @de 12 à 14, T20: @de 15 à 19, Varset: @20, Panneau affichage: @50
- 4 – Array Box (AB) utilisé dans le logiciel et Boîtes de jonction (BJ) utilisé dans les autres documents sont 2 termes équivalents.

Légende

- E/S ANA ou TOR
- RS485
- RS422
- Ethernet Cuivre
- Ethernet optique
- Capteurs
- Mesure de Temp
- Capteur de perf

Configuration modbus RTU

Vitesse : 9600 Bauds
Parité: pair
Bit de stop :1
Pas de contrôle de flux

Les adresses sont en nombre décimal

REVISIONS

Rev 00 : Emission Originelle

Rev 01 : Modifications suite à remarques et observations client du 07/04 (Pas de RM6 dans le PDL-PTR, BJ18 confirmée sur onduleur 2, Les affectations des numéros de BJ sont en correspondance avec l'unifilaire 02984797 ind 02 du 29/03/2011, Les puissances crêtes et le nombre de modules seront mis à jour dans une prochaine version lorsque l'utilisation des modules SPR320 sera complètement définie)

Rev 02 : Précision type de cable RS485, liaison UPS sur Com2. Modifications affectations array box suite à demande Santerne.


02	25.05.11	précision câble, modifs AB (dem Santerne)					
01	08.04.11	Modifications suite remarques Client					
00	21.03.11	Emission Originelle					
Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.


Commentaires

Casino Bordeaux Pessac
Architecture Monitoring



No Document / File No : 02 985 559		Variante : /	
Project : Green Yellow	Rev. 02	Folio : Commentai res	

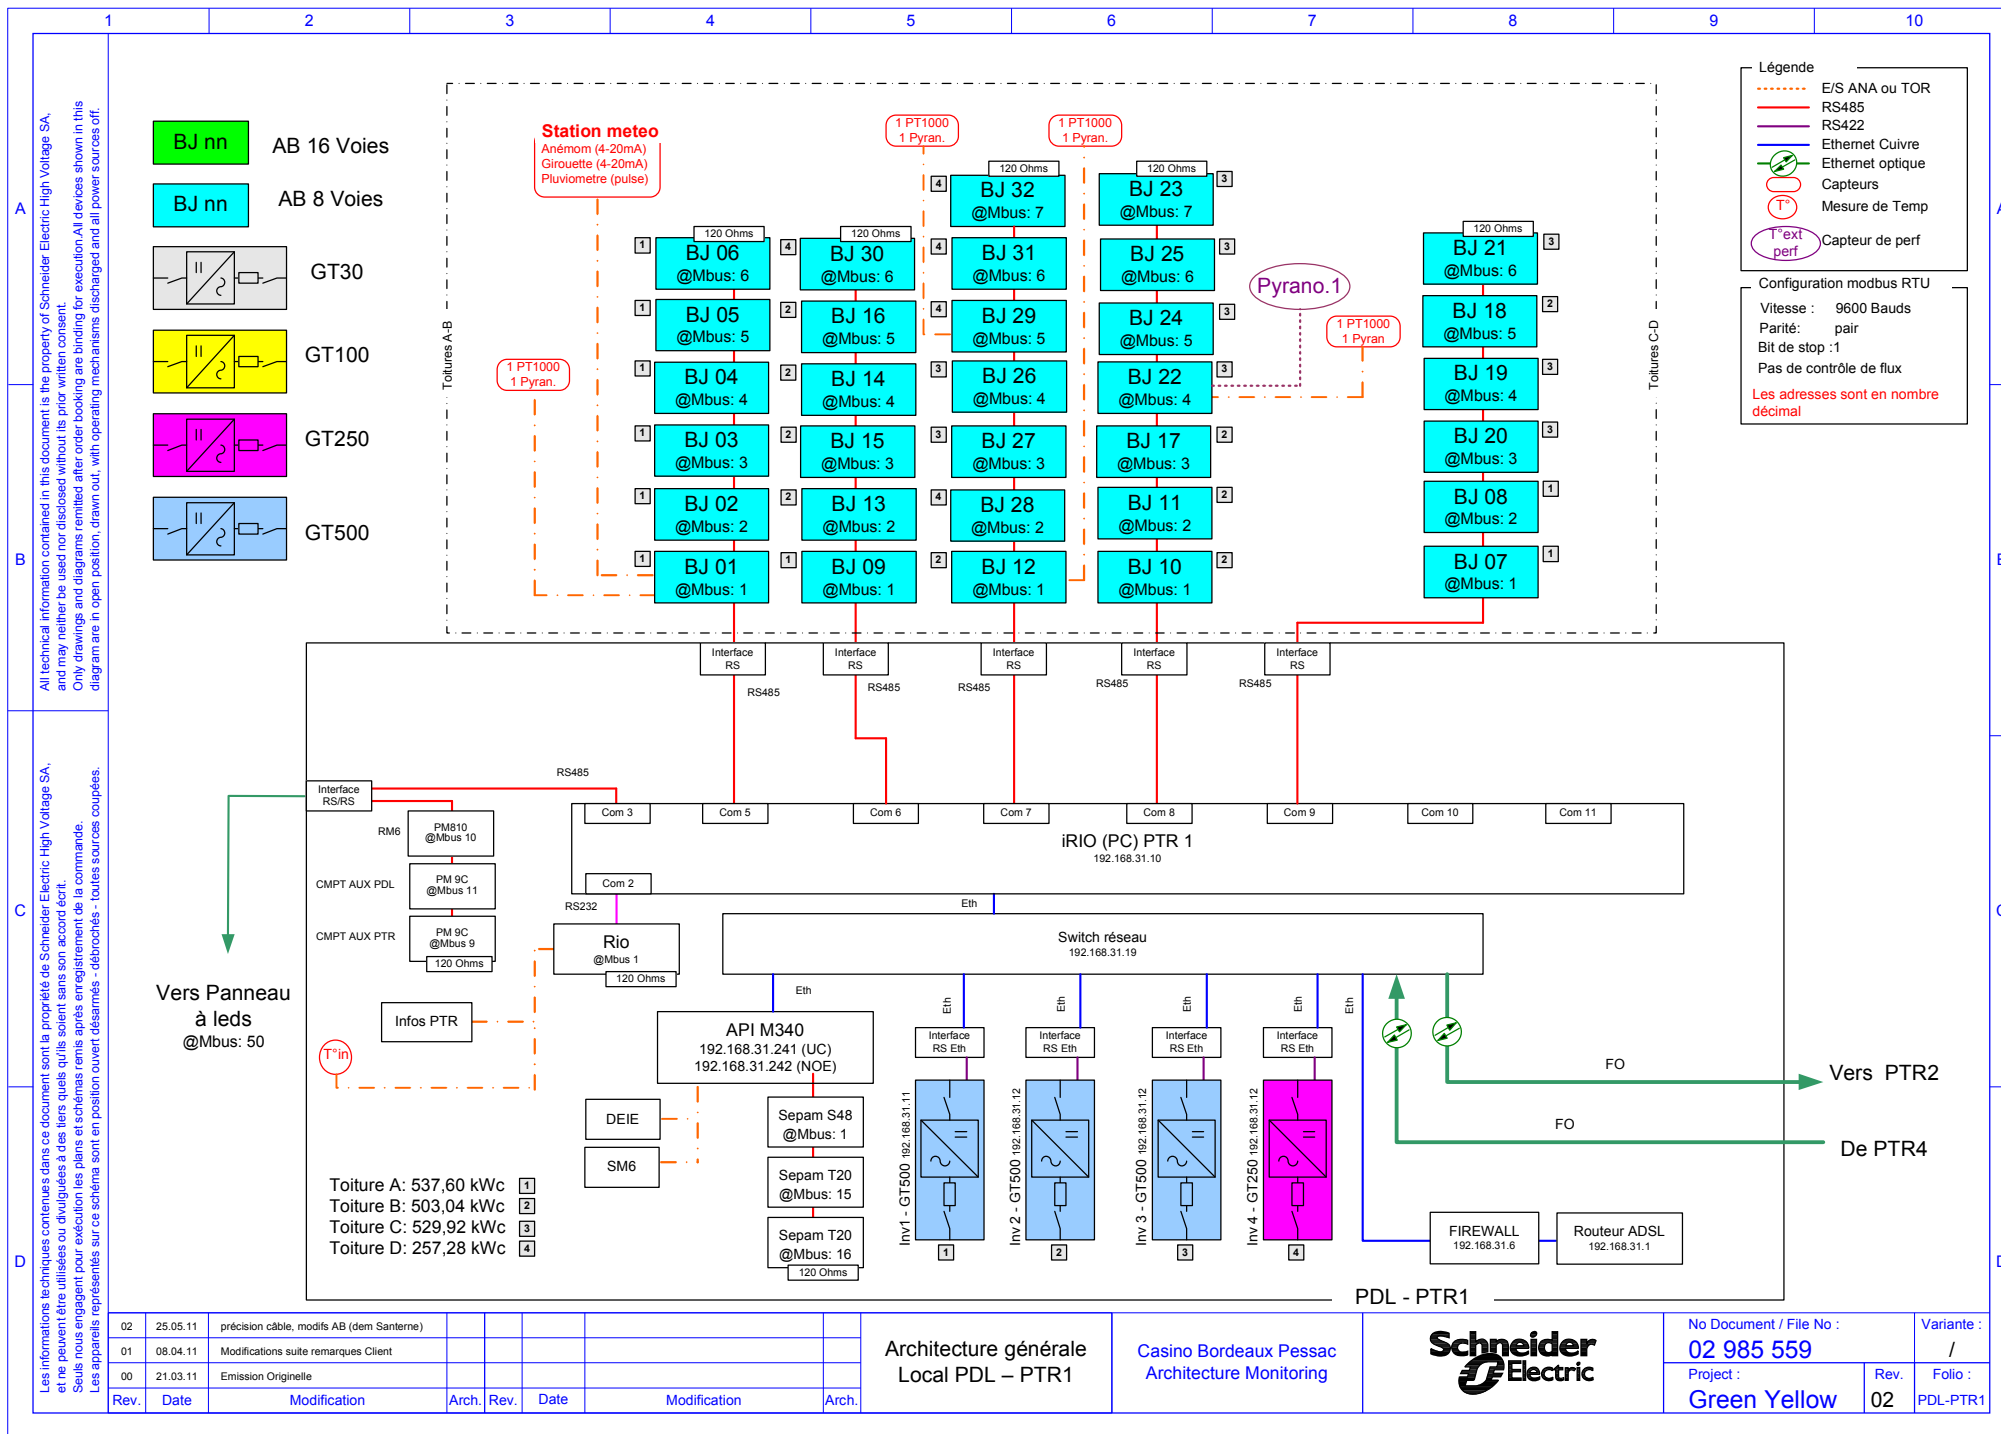

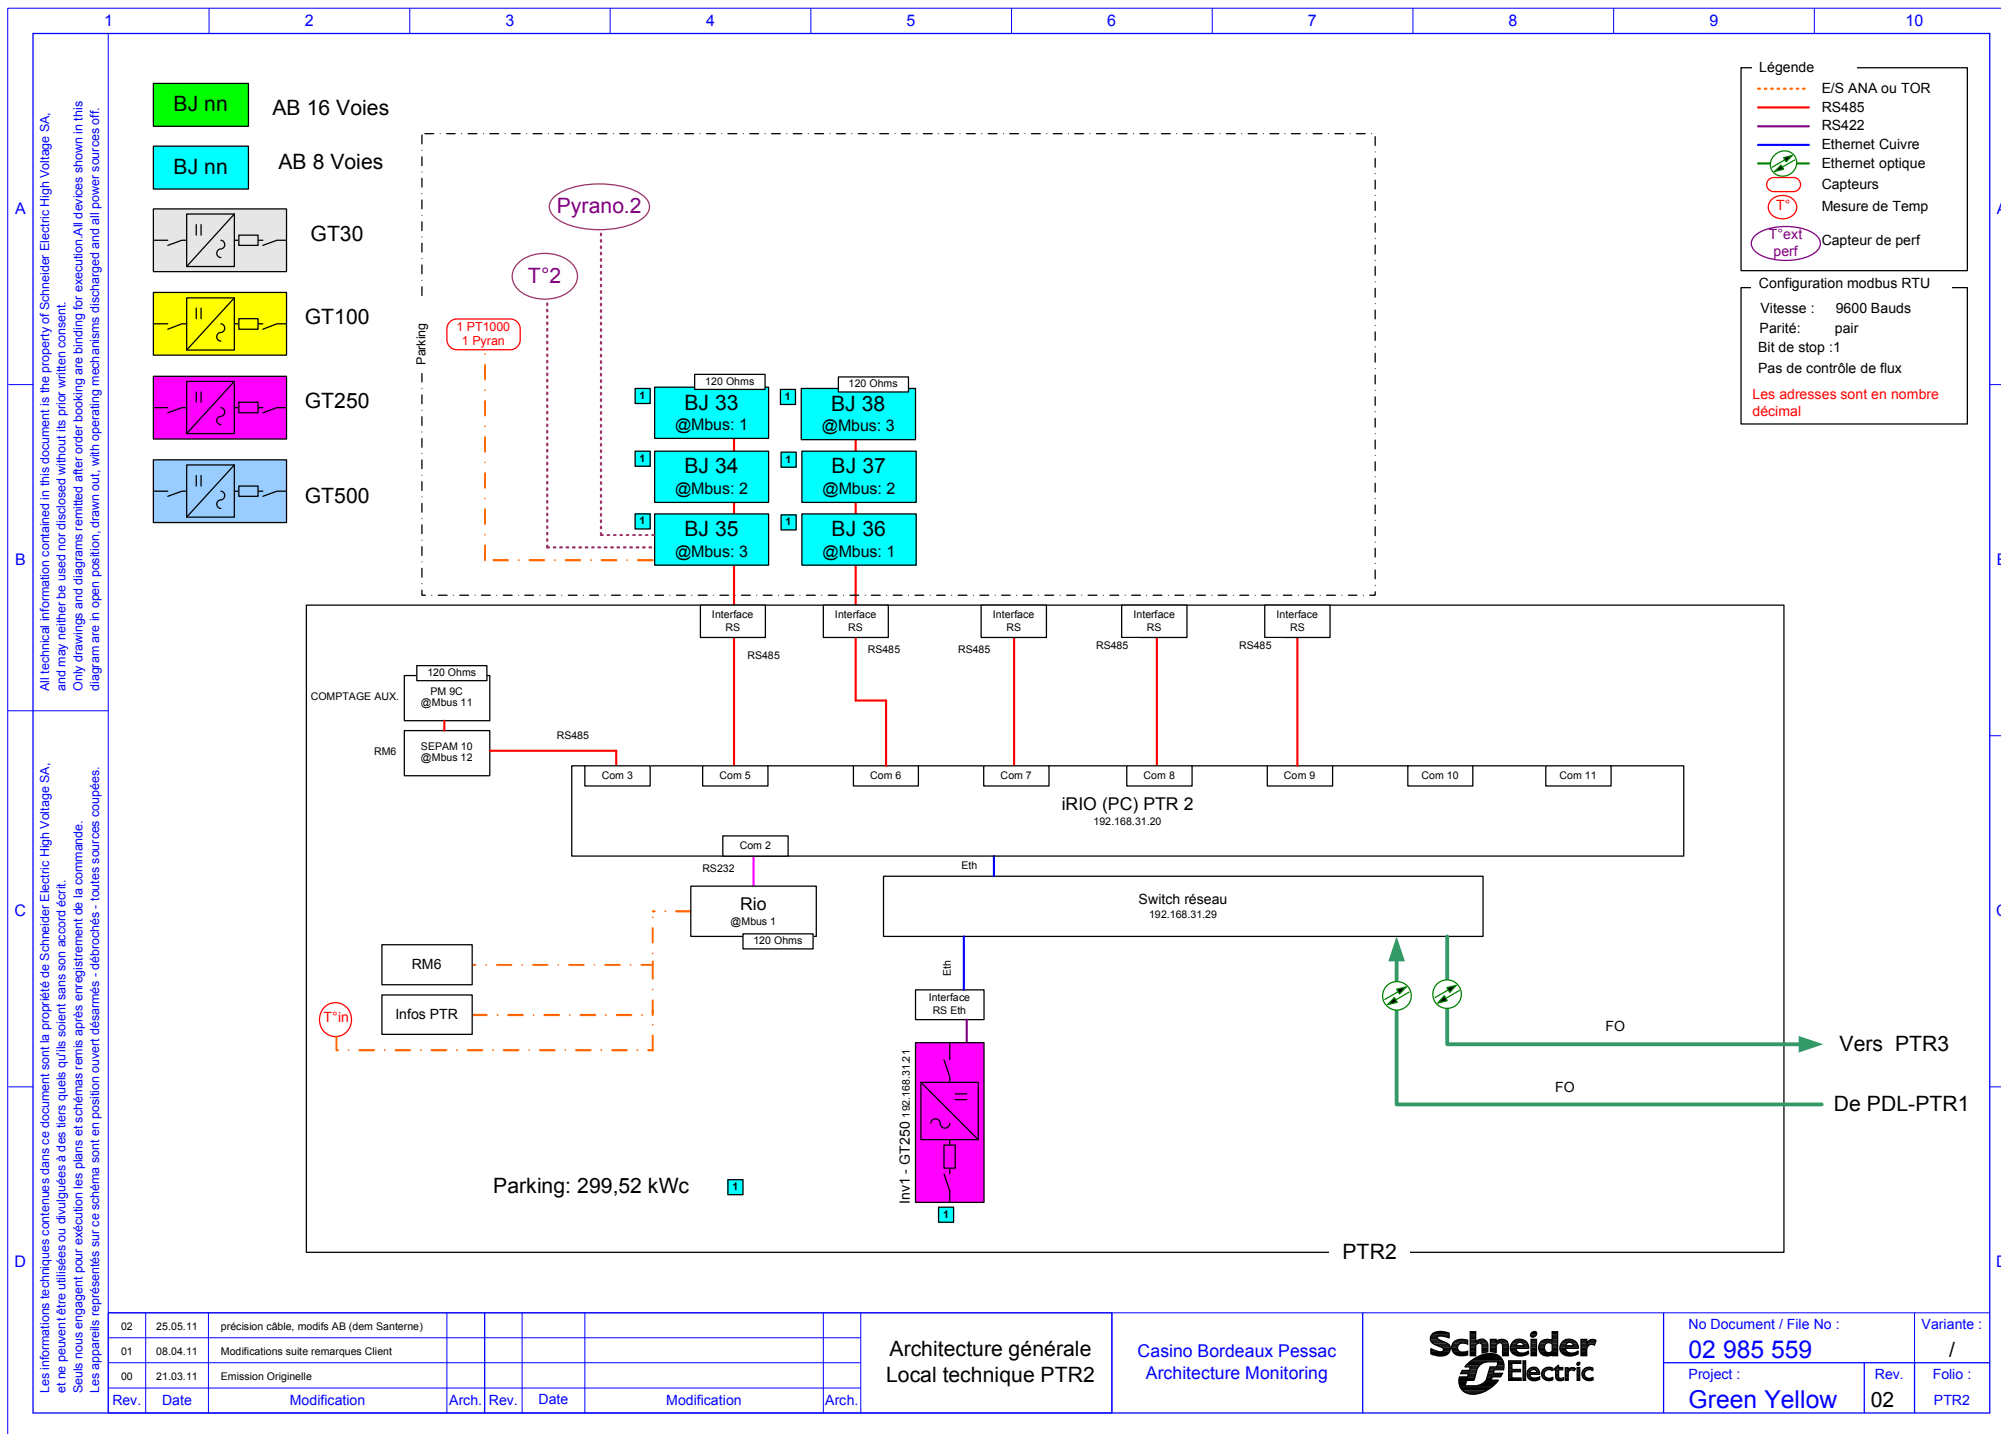

Rev.	Date	Modification	Arch.	Rev.	Date	Modification	Arch.
02	25.05.11	précision câble, modifs AB (dem Santerne)					
01	08.04.11	Modifications suite remarques Client					
00	21.03.11	Emission Originelle					

Architecture générale

Local technique PTR2


Casino Bordeaux Pessac

Architecture Monitoring

No Document / File No :		Variante :	
02 985 559		/	
Project :	Rev.	Folio :	
Green Yellow	02	PTR2	

All technical information contained in this document is the property of Schneider Electric High Voltage SA, and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété de Schneider Electric High Voltage SA, et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte désarmés - débouchés - toutes sources coupées.

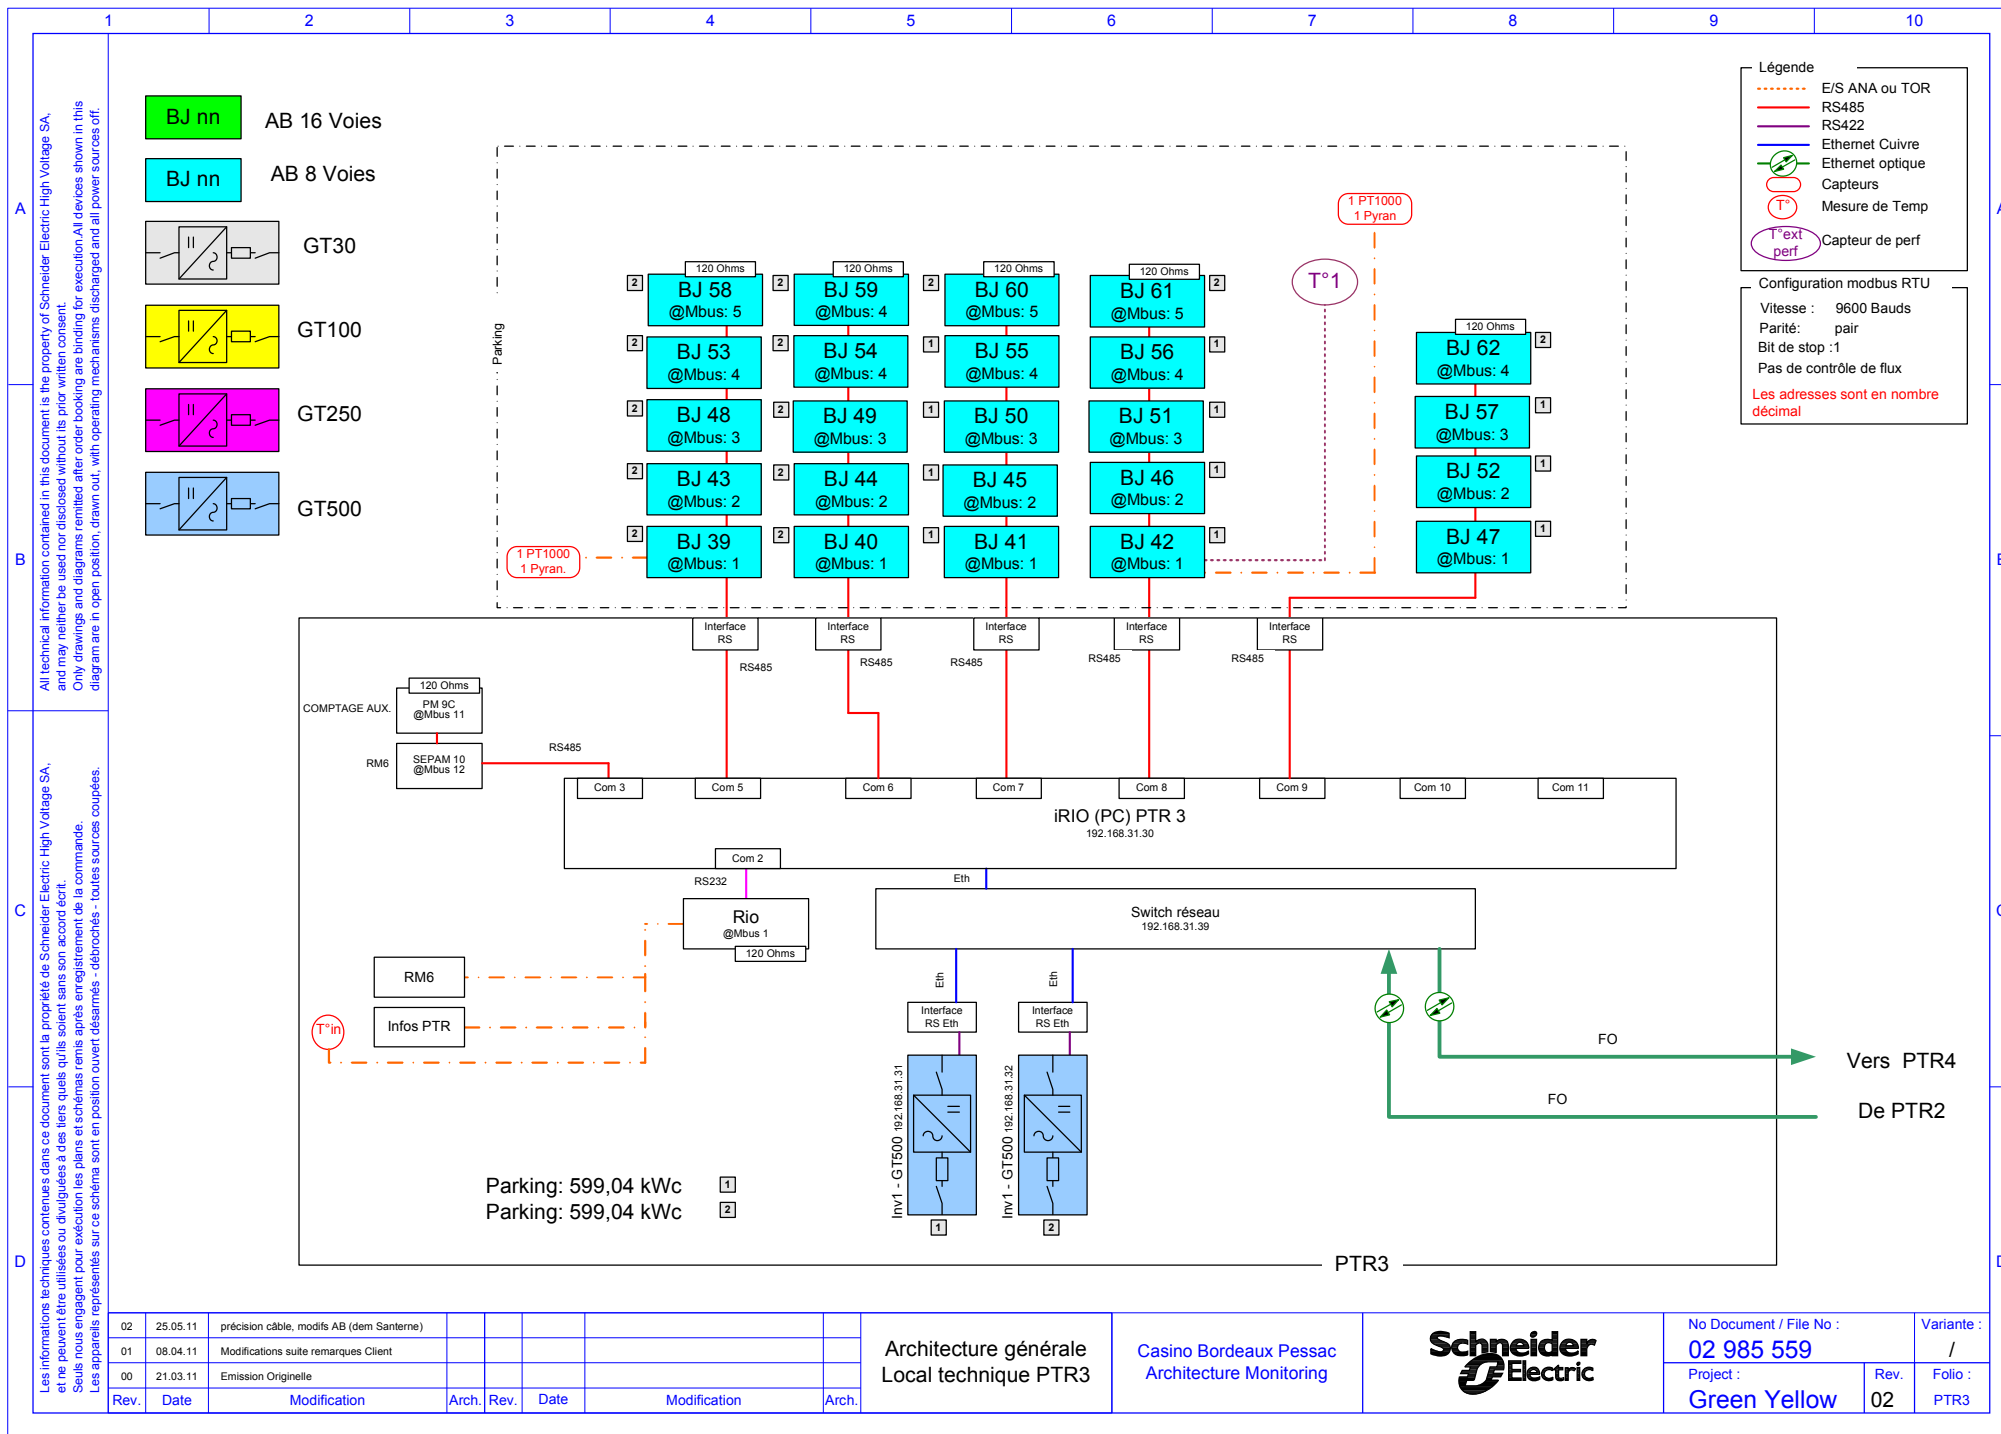

All technical information contained in this document is the property of Schneider Electric High Voltage SA, and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out, with operating mechanisms discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété de Schneider Electric High Voltage SA, et ne peuvent être utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit. Seuls nous engageons pour l'exécution les plans et schémas remis après enregistrement de la commande. Les appareils représentés sur ce schéma sont en position ouverte désarmés - débroschés - toutes sources coupées.

